


## PROCEDURE DE DEMARRAGE : DESHYDRATEUR DH 1000

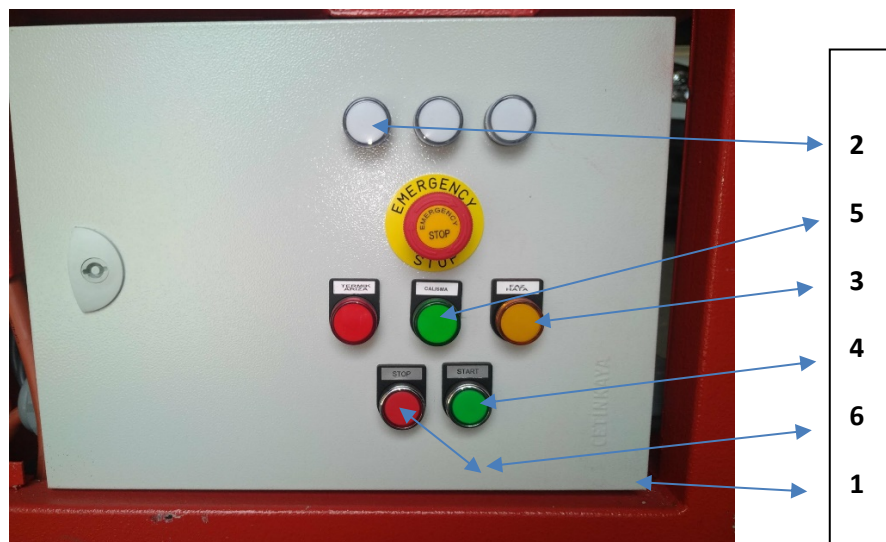

### POUR DEMARRER LE DESHYDRATEUR

**1 : raccorder le câble puissance (5x4<sup>2</sup>) 3 phases +Terre : au disjoncteur général (12,5 amp)**

→ puis raccorder le câble puissance à l'alimentation amont.

**2 : présence tension : → 3 voyants de phases « BLANC » allumés.**

**3 : si voyant de défaut de phase (phase failure) jaune allumé !**

→ vérifier alimentation des 3 phases

**4 : Démarrer le déshydrateur : appuyer sur « START » (interrupteur vert)**

**5 : → Le voyant « WORK/MARCHE » s'allume.**

**6 : Si le voyant rouge « défaillance thermique » s'allume : arrêter le déshydrateur . Laisser refroidir**

Vérifier l'état des filtres (changer si nécessaire) . Re armer le disjoncteur dans l'armoire et re démarrer.

Si problème se répète : appeler LINKAIR . (tel ci-dessous)

### POUR ARRÊTER LE DESHYDRATEUR :

**6 : Appuyer sur bouton STOP**

**2 : Attendre que les ventilateurs se stoppent d'eux même (refroidissement unité) → Temporisation 5 mn !**



TEL : 06 20 58 45 55/ 07 85 72 00 43